



### 3 Допускается расположение дисплея

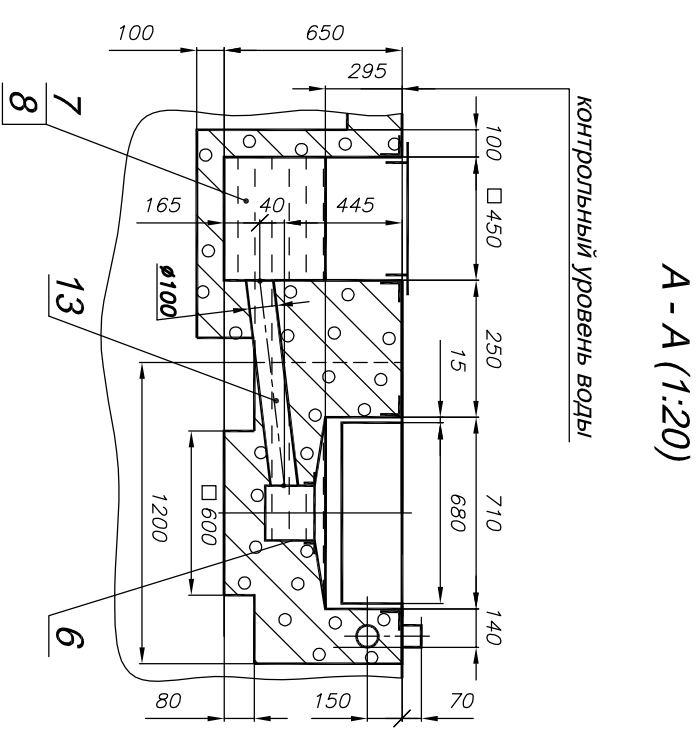

1. До шита управления поз. 2 подвести силовой кабель 3x380+0, сечением 4 мм<sup>2</sup> - медный или 6 мм<sup>2</sup> - алюминиевый.
2. Поставляемая длина кабеля - L=9000 мм.
3. В качестве трубопровода поз. 10, 11 и 12 допускается использовать трубу d<sub>y</sub>=50 ГОСТ 3262-75.
4. Размер от уровня пола до шита управления - 1200 мм.

**B - B (1:10)**

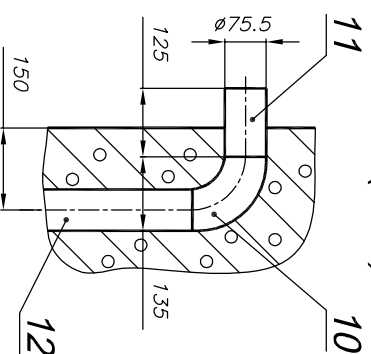

						M 041.200.00.00 СБ
Изн./Мст.	№ док-мт.	Подп.	Дата			
Разреш.	Выдавец					
Пров.						
Токонтр.						
Нкоктпр.						
УТВ.	Мартьянов					

Планировка ЛТК  
со стендом СТМ 6000

Интерд	Москод	Мосятобс
		1:50
Лмст		Лмстооб 1

НПО "МЕТА"  
21298618