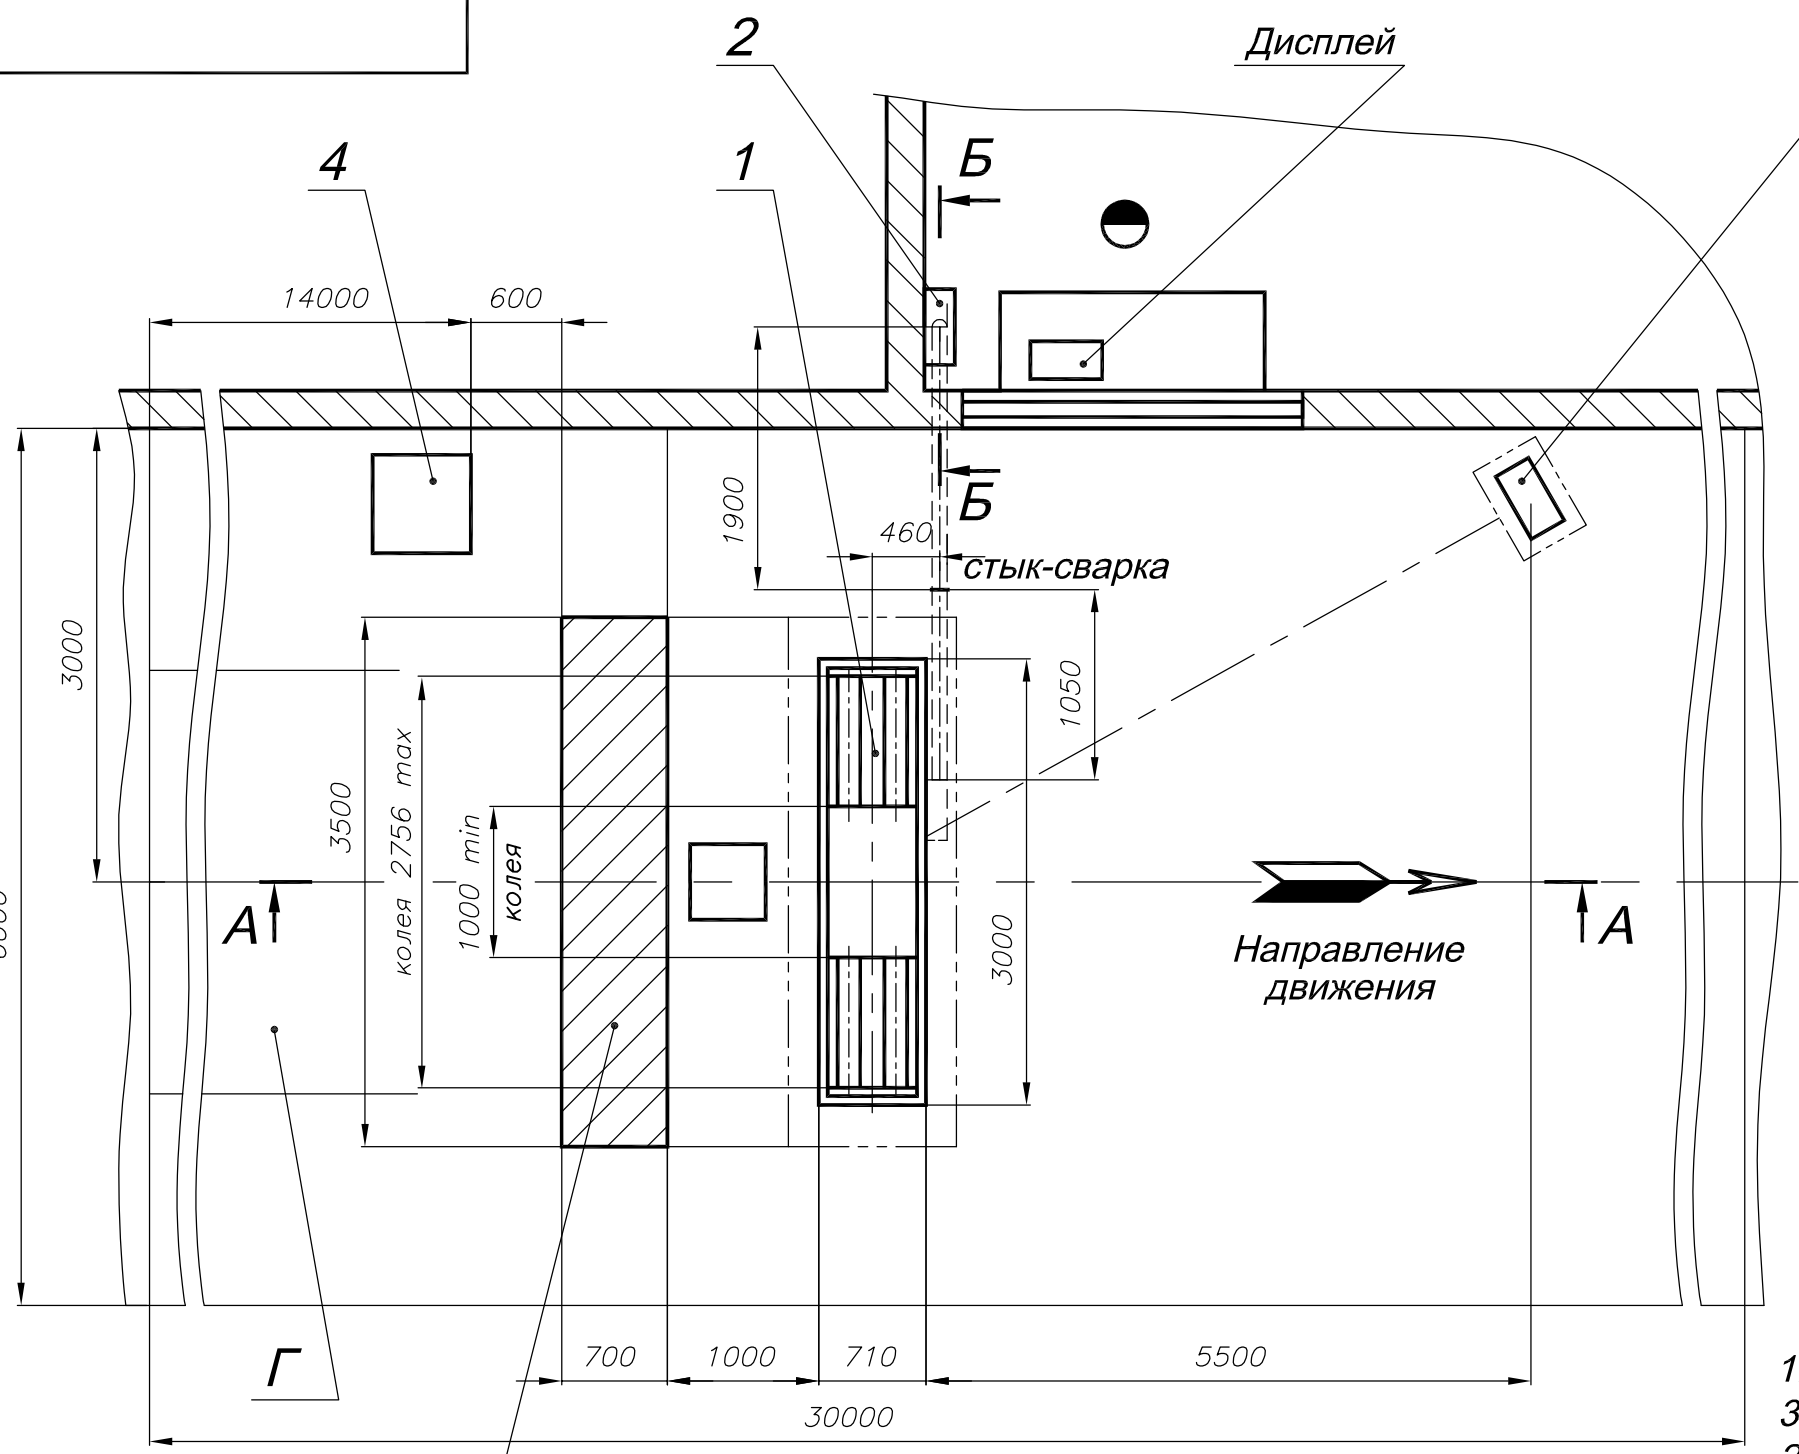

Площадка для ИПФ
(прибора проверки фар)
глубина бетонного покрытия
не менее 125 мм, неплоскост-
ность поверхности не более 2 мм
на площади 700х3500 мм
и не более 5 мм в зоне Г

А - А (1:20)

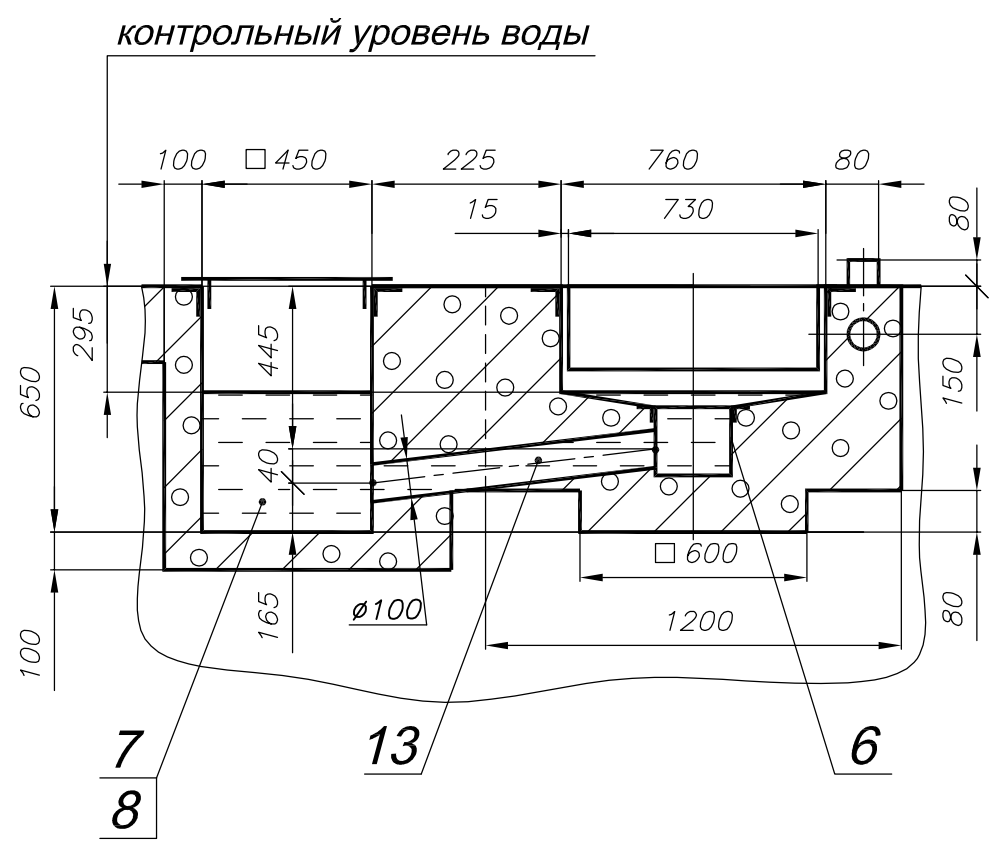

Б - Б (1:10)

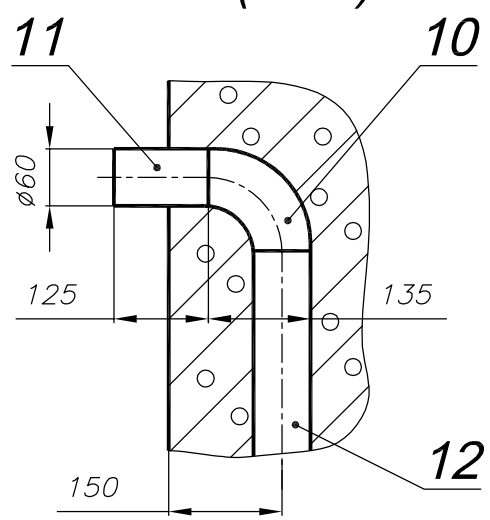

1. До щита управления поз. 2 подвести силовой кабель 3 х380+0 , сечением 4 мм^2 - медный или 6 мм^2 - алюминиевый.
2. Поставляемая длина кабеля - L =9000 мм.
3. В качестве трубопровода поз. 10, 11 и 12 допускается использовать трубу d_y=50 ГОСТ 3262-75.
4. Размер от уровня пола до щита управления - 1200 мм.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	М 141.200.00.00 СБ			
Разраб.		Булавцев			Планировка ЛТК со стендом СТМ 8000	Литера	Масса	Масштаб
Пров.								1:50
Т.контр.						Лист		Листов 1
Н.контр.						НПФ "МЕТА" 21298618		
Утв.		Мартынов						

Перв. примен.
Справ.N
Подп. и дата
Инв.N дубл.
Взам.инв.N
Подп. и дата
Инв.N подл.